



Kongeåen ved Skodborghus

Tømningregulativ for samle- og bundfældningstanke

- med virkning fra 1. marts 2013

Indhold

| | |
|--|---|
| 1. Lovgrundlag, formål og omfang | 2 |
| 2. Vejen Forsynings organisering..... | 2 |
| 3. Definition og anvendelse | 2 |
| 4. Funktionskrav til bundfældningstanken | 3 |
| 4.1 Eksisterende tanke | 3 |
| 4.2 Nye tanke..... | 3 |
| 5. Grundejerens pligt og ansvar | 3 |
| 6. Tømningsordning..... | 4 |
| 6.1 Tilslutningspligt..... | 4 |
| 6.2 Tømningsordningens omfang..... | 4 |
| 6.3 Adgangsforhold | 4 |
| 6.4 Krav til placering af tanke og dæksler | 5 |
| 6.5 Eksisterende tanke | 5 |
| 6.6 Nye tanke..... | 5 |
| 6.7 Tømning..... | 6 |
| 7. Til- og afmelding | 6 |
| 8. Takster, opkrævning og betaling | 6 |
| 8.1 Tømningsbidrag..... | 6 |
| 8.2 Fastsættelse af bidrag | 7 |
| 9. Udpantning og renter | 7 |
| 10. Tilbagekaldelse af tilladelse | 7 |
| 11. Tilsyn..... | 8 |
| 12. Klage | 8 |
| 13. Ikrafttræden | 8 |

1. Lovgrundlag, formål og omfang

Vejen Kommune har i henhold til §§ 45, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 11. december 2007, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet tømningregulativ for samle- og bundfældningstanke.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven)

Formålet med regulativet er, at fastsætte regler for tømning af samle- og bundfældningstanke i Vejen Kommune, så tankene tømmes regelmæssigt og slammet håndteres miljømæssigt korrekt.

Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen kommune, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, men som har etableret samle- og/eller bundfældningstank.

2. Vejen Forsynings organisering

Vejen Forsyning a-s er ejet af Vejen Kommune.

Den daglige drift varetages af Vejen Forsyning a-s, mens Vejen Kommune har myndighedsansvaret for tømningens ordning.

3. Definition og anvendelse

Ved en bundfældningstank forstås en tank eller en brønd, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand. Tankene ligger som regel nedgravet på ejendommen. Andre betegnelser for bundfældningstank kan for eksempel være: septiktank, hustank, trixtank, trekammertank og emscherbrønd.

Bundfældningstanken anvendes til forrensning af spildevand (fjerner bundfældige stoffer og flydestoffer) inden det ledes videre til spildevandsanlæg eller recipient. Recipient kan være vandløb, sø eller hav.

4. Funktionskrav til bundfældningstanken

4.1 Eksisterende tanke

Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, der opfylder gældende miljøkrav og hvor tankens funktion er tilfredsstillende, vil fortsat kunne anvendes, dog jf. punkt 10.

4.2 Nye tanke

Jf. § 24a i spildevandsbekendtgørelsens skal nye tanke, herunder bundfældningstanke:

- kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof
- være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn
- være CE-mærket
- være udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN 12566-1

Funktionskravene gælder ikke for bundfældningstanke, der er en integreret del af et minirensesanlæg.

5. Grundejerens pligt og ansvar

Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstank har pligt til, at lade tanken kontrollere og tømme jf. dette regulativ. Ejer er ligeledes forpligtet til, ikke at lede andet end husspildevand (spildevand fra toilet, gulv afløb, køkken, bad og vaskemaskine) til samle- og/eller bundfældningstank.

Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstanke har pligt til, at oplyse Vejen Forsyning a-s, hvis der skal tages særlige hensyn af entreprenøren under tømningen. Herunder aftale om tømning med et specielt rengjort køretøj.

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for - i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at samle- og/eller bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt, og er i funktionsdygtig stand – uden fejl og mangler.

Vedligeholdelse og reparation af tanken påhviler alene ejeren.

6. Tømningsordning

6.1 Tilslutningspligt

Samtlige ejendomme med samle- og/eller bundfældningstanke beliggende i Vejen Kommune er forpligtet til, at deltage i tømningsordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i dette regulativ.

6.2 Tømningsordningens omfang

Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra samle- og bundfældningstanke samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.


6.3 Adgangsforhold

Vejen Kommune og Vejen Forsyning a-s eller disses repræsentanter har til enhver tid (mod fremvisning af legitimation) ret til adgang til ejendommen under ordningen for, at tilse og tømme tankene.

Grundejeren er forpligtet til, at sørge for fri adgang til samle- og/eller bundfældningstanken. Ved tvivlstilfælde afgør kommunen, hvilke forbedringer ejeren skal foretage i forhold til adgangsforholdene. Tømningen på ejendommen skal kunne foregå med en treakslet lastbil under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav.

Ejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimalt 50 m fra tanken.

Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4 m over vejbanens arealer – se nedenstående figur:

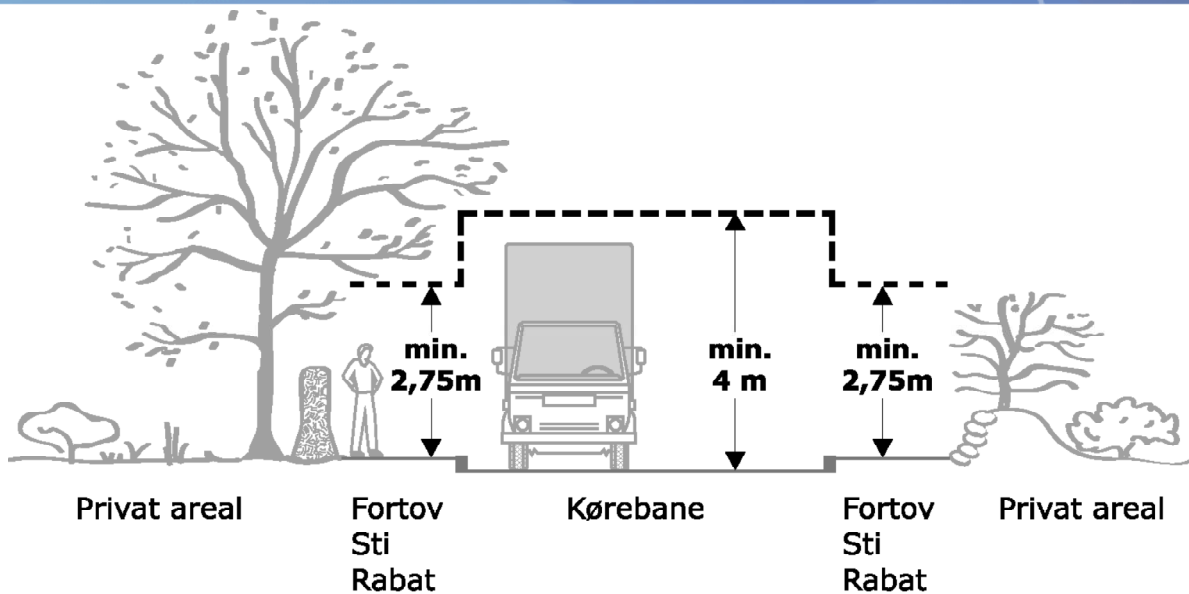

Hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk.

Kommunen forbeholder sig ret til, at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt.

I forbindelse med tømning må grundejer tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange, og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.

6.4 Krav til placering af tanke og dæksler

Tankene skal være:

- synlige, beliggende i terrænhøjde, udluftede og forsynet med tætte aftagelige jern-, beton- eller gummidæksler på maksimalt 50 kg
- dækslet skal være frilagt (fri for sten – også omkring dækslet, pyntegenstande m.v.). Er der noget, der spærrer for tømningen og ejeren ikke umiddelbart (10 minutter) fjerner forhindringen, vil der blive opkrævet for en forgæves kørsel.

6.5 Eksisterende tanke

Eksisterende dæksler, som vejer mere end 50 kg på tidspunktet for regulativets ikrafttræden, skal være udskiftet inden udgangen af 2014.

6.6 Nye tanke

Ved etablering af nye tanke skal kommunen godkende placering, indretning og udformning. Nye tanke må ikke placeres mere end 50 m fra adgangsvej, og skal være indrettet i overensstemmelse med Bygge- og Miljølovgivningens krav.

Nye tanke skal endvidere være forsynet med lette dæksler – maksimalt 25 kg.

6.7 Tømning

Samle- og bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, må kun tømmes af den valgte entreprenør. Vejen Forsyning a-s vælger entreprenøren.

Tømningsfrekvensen er minimum en gang om året. For huse, der ikke er helårsbeboelse, er der mulighed for en anden tømningsfrekvens efter aftale med Vejen Forsyning a-s.

Er det ikke tilstrækkeligt med tømning af tanken en gang om året, er det ejerens ansvar, at bestille en ekstra tømning. Ekstra tømninger skal bestilles direkte ved entreprenøren.

Tømningen foregår på hverdage mellem 7.00 – 18.00.

Tankejer varsles minimum 7 dage før tømningen.

Bundfældningstanken tømmes for bund- og flydeslam. Efter tømning efterfylder entreprenøren tanken med returvand.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler indberettes elektronisk til Vejen Forsyning a-s.

Entreprenøren afleverer tømningsrapport til ejer efter endt tømning.

Konstateres der forurening i form af olie, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves for en forgæves tømning.

7. Til- og afmelding

Når der meddeles tilladelse til etablering af samle- og/eller bundfældningstanke sørger Vejen Kommune for, at disse tanke inddrages i tømningsordningen. Det er dog ejerens ansvar, at samle- og/eller bundfældningstanken er tilmeldt tømningsordningen.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis samle- og/eller bundfældningstanken nedlægges, ved tilslutning til offentlig kloak, eller hvis der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Det er ejerens ansvar, at samle- og/eller bundfældningstanken afmeldes tømningsordningen ved nedlæggelse.

8. Takster, opkrævning og betaling

8.1 Tømningsbidrag

For deltagelse i tømningsordning for samle- og/eller bundfældningstanke betales et årligt bidrag for hver tank.

Bidraget dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling samt administration af ordningen. Bidraget for den obligatoriske tømning opkræves sammen med "forbrugsafgifter".

Såfremt tømning af samle- og/eller bundfældningstanken på grund af tankstørrelse, antal tanke, placering, udformning og/eller belastning giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag, opkræver Vejen Forsyning a-s et tillægsbidrag.

For dæksler, der ikke ligger i terræn eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen opkræver Vejen Forsyning a-s et tillægsbidrag til dækning af ekstraomkostninger. Entreprenøren dokumenterer med foto.

Der opkræves bidrag for forgæves kørsel, hvor tanken ikke kan tømmes.

8.2 Fastsættelse af bidrag

Det årlige bidrag fastsættes af Vejen Forsyning a-s og godkendes af Byrådet.

9. Udpantning og renter

Bidrag omfattet af dette regulativ kan i henhold til § 10 i lov nr. 1333 af 19. december 2008, om inddrivelse af gæld til det offentlige, inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens § 11 tillægger krav om hjemmel i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden dom).

Tømningsbidrag m.v. som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling, tilrettelægges renter efter § 5 i lovebekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, om renter ved forsinket betaling m.v.

10. Tilbagekaldelse af tilladelse

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til spildevandsanlæg til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning:

- når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- ved gennemførelse af ændret spildevandsplanlægning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan
- såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det.

Det samme gør sig gældende for anlæg, der er udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober 1974.

Sker tilbagekaldelsen i forbindelse med spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejeren forpligtet til for egen regning, at tilslutte spildevandet til kloakken, og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med gældende takster.

Tilladelse til afledning af spildevand til bundfældningstank vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges.

11. Tilsyn

Tankens tilstand og funktion observeres og defekter og lignende registreres af Vejen Forsyning a-s eller dennes repræsentant.

Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører miljømæssige ulemper, videregives dette til Vejen Kommune, der som myndighed meddeler påbud om de nødvendige ændringer af spildevandsforholdene jf. § 20 og 30 i miljøbeskyttelsesloven.

12. Klage

Jf. § 51 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer kan afgørelse, der er truffet i medfør af dette regulativ ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vejen Forsyning a-s afgør eventuelle uenigheder mellem tankejer og den entreprenør, der foretager tømning for Vejen Forsyning a-s.

13. Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. marts 2013 og erstatter tidligere gældende regulativ af 1. januar 2011.

Godkendt af Vejen Byråd den 5. februar 2013